




Technischer Bauplan



Servernotfallkonzept

Stand: März 2010

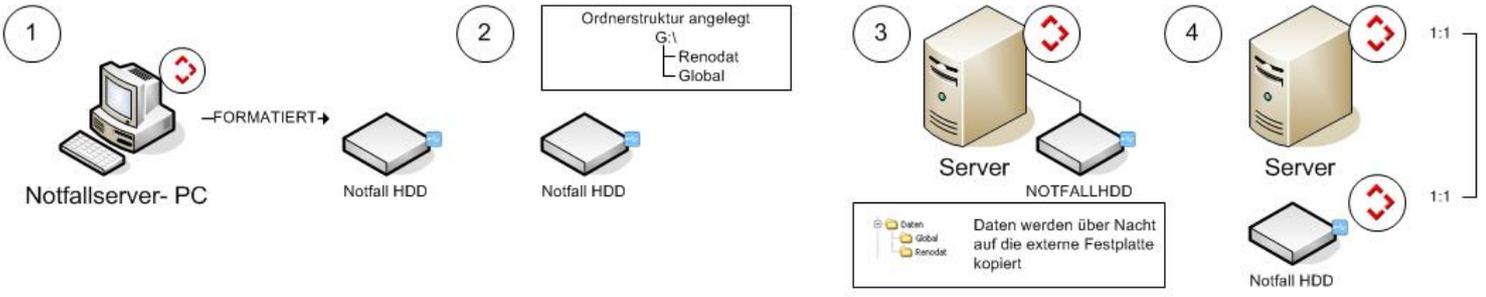

Server ausgefallen

Server repariert

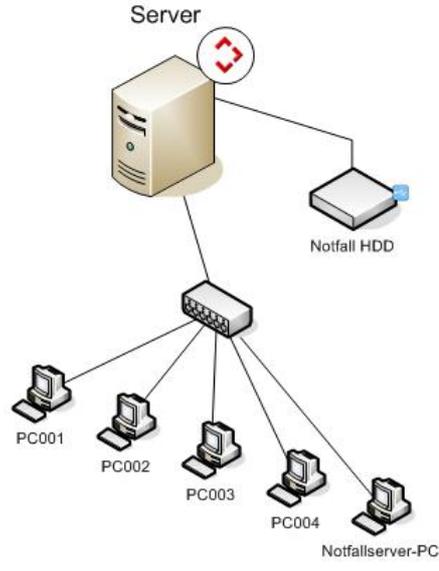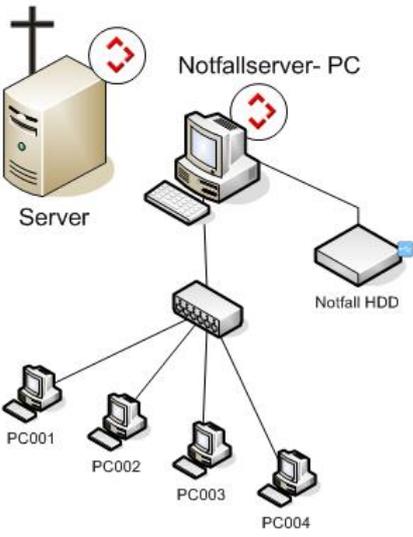

Systemvoraussetzungen

- Einrichtung Servernotfall- Konzept nach ReNoStar GmbH Standard
- Fest vergebener Laufwerksbuchstabe für externe Festplatte auf Server/ Servernotfall- PC
- Mindestens 500 GB auf externer Festplatte
- USB 2.0 Schnittstelle an Server/ Servernotfall- PC
- Mindestens 1 GB RAM auf Servernotfall- PC